

## **A11**

### **PREVENTIVO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE E DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI CABINA ENEL**

### **IMPIANTO DI RECUPERO DEL LETAME E FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST ED ENERGIA MODIFICA DI PROGETTO DI IMPIANTO PER IL SOLO RECUPERO DEL LETAME GIA' AUTORIZZATO CON A.U. DELLA PROVINCIA DI GROSSETO EX D.D. 582 DEL 23/02/2009**

**COMUNE DI CAMPAGNATICO  
PROVINCIA DI GROSSETO**



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI**  
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO  
VETTORIAMENTO E MISURA TOSCANA E UMBRIA

50136 Firenze, Lungarno C.Colombo 54  
F +39 055683823

DTR-TOU-DEM

Firenze

14/05/2008

TOU/P2008005811

SPETT.LE

MARCO POLO ENGINEERING S.p.A.

VIA XI SETTEMBRE, 37

12011 BORGO SAN DALMAZZO CN

Oggetto: richiesta di connessione alla rete elettrica del vostro impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) sito in località Ontaneta frazione di Montorsaio comune di Campagnatico (GR). Comunicazione della soluzione tecnica minima generale ai sensi della Delibera AEEG n. 281/05. Pratica n. **10817**.

Facciamo seguito alla vostra richiesta del 12.02.2008 e successive integrazioni, per trasmettervi la soluzione tecnica minima generale che abbiamo elaborato per il collegamento alla rete elettrica della Società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito denominata "Distribuzione") dell'impianto in oggetto sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto stesso, da Voi comunicateci.

### **1. Descrizione dell'impianto di rete per la connessione**

Il vostro impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 15 kV tramite:

Inserimento in entra-esce sulla linea MT esistente "DI10-22310 Aratrice", uscente dalla cabina primaria Paganico.

Tale soluzione prevede l'inserimento di una cabina di consegna (ubicata nel comune di Campagnatico, sul terreno contraddistinto dal mappale n. 113 del foglio n. 5 evidenziato sulla planimetria allegata) collegata in entra-esce sulla linea MT Aratrice, in modo da generare due tronchi di linea in cavo interrato, afferenti a due punti di connessione diversi, per una lunghezza complessiva di 0,150 km.

Il collegamento realizzato avrà le seguenti caratteristiche:

- |   |                |
|---|----------------|
| - Tensione nominale:                              | 15 kV          |
| - Corrente massima di esercizio del collegamento: | 38 A           |
| - Formazione dei conduttori:                      | 3x1x185mmq Al. |
| - Tipo di posa:                                   | intubata       |
| - Profondità di posa:                             | 0,90 metri     |

In allegato sono presentati:



- schema dell'impianto di rete per la connessione (allegato 1)
- elaborato tecnico (allegato 2) comprendente:
  - corografia 1:2.000
  - planimetria su mappa catastale 1: 4.000 riportante il tracciato di massima, il punto di consegna, i punti di connessione e l'evidenza degli interventi sulla rete esistente.

Comunichiamo inoltre che, per la realizzazione della soluzione prospettata, dovrete, presso il punto di consegna evidenziato in allegato 2,

- mettere a disposizione un'area,
- realizzare e rendere disponibili le opere civili, secondo le caratteristiche descritte nelle 'Soluzioni tecniche convenzionali' delle 'Condizioni contrattuali'.

Vi informiamo che per la realizzazione delle opere descritte in 'Descrizione dell'impianto di rete per la connessione' è necessario acquisire le seguenti autorizzazioni:

- Decreto Autorizzativo Regionale (L.R.)
- Nulla Osta Vincoli Archeologici
- Nulla Osta Beni Ambientali
- Nulla Osta Paesaggistico.

## **2. Termini di realizzazione delle opere**

Il tempo necessario per la realizzazione delle opere per la connessione, è stimato in :

- 140 giorni lavorativi per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di efficacia del contratto di connessione e sono da intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento di atti di terzi (concessioni e servitù) e di quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti; tali tempi sono stimati in 60 giorni. Sono inoltre esclusi ritardi dovuti a cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà di Enel Distribuzione.

## **3. Costi previsti per la realizzazione delle opere**

Il costo previsto per la realizzazione a cura Enel delle opere per la connessione è stimato in :

- 27,0 k€ per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

E' vostra facoltà, ai sensi dell'art. 4.3 dell'Allegato A alla Delibera AEEG n. 281/05, procedere direttamente alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione con l'eccezione:

- degli impianti aerei da demolire e che risultano interferenti con l'esercizio della rete elettrica Enel.

Nel caso in cui procediate direttamente alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione i costi relativi al collaudo di tali opere vi saranno addebitati separatamente.

## **4. Termini di validità della soluzione tecnica minima generale proposta**

La soluzione tecnica minima generale proposta per la richiesta in oggetto ha validità di 60 giorni dalla data di invio della presente comunicazione, decorsi i quali la richiesta di connessione si intenderà decaduta. A tal fine farà fede la data di invio della Vostra accettazione risultante dal timbro postale.

## **5. Svolgimento dell'iter autorizzativo – Pagamento dei corrispettivi**

Nel caso richiediate, ai sensi dell'art. 10.4 dell'Allegato A della Delibera AEEG n. 281/05, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli interventi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, assumendo la presente STMG come soluzione tecnica di riferimento per la predisposizione della documentazione necessaria ad espletare l'iter stesso, assumerete la responsabilità di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti.

Qualora intendiate richiederci la predisposizione della suddetta documentazione, ci è dovuto un corrispettivo di euro 6.000.

In entrambe le suddette ipotesi, dovrete informarci sullo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo, con comunicazione scritta semestrale, a partire dalla data di comunicazione della relativa istanza, ovvero dalla data di invio da parte di Enel della documentazione eventualmente predisposta ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti.

Dovrà parimenti essere comunicata per iscritto a Enel l'eventuale conclusione dell'iter autorizzativo con esito negativo, allegando copia del provvedimento.

In assenza della comunicazione semestrale, o della comunicazione di conclusione dell'iter autorizzativo con esito negativo, la richiesta di connessione, previa nostra comunicazione di preavviso, si intenderà decaduta per rinuncia da parte Vostra.

In assenza di una vostra istanza di curare l'iter autorizzativo, questo sarà svolto dalla nostra Società. In questo caso, ci è dovuto un corrispettivo di euro 9.000.

Il pagamento del corrispettivo previsto per la predisposizione della documentazione o per lo svolgimento dell'iter autorizzativo deve essere effettuato entro la data di scadenza della fattura che provvederemo ad inviarvi dopo aver ricevuto la vostra accettazione della presente proposta, come sotto indicato.

## **6. Accettazione della soluzione tecnica minima generale proposta**

Qualora concordiate con il contenuto della nostra proposta, Vi preghiamo inviarci, in segno di totale e incondizionata accettazione, l'allegata dichiarazione (allegato A) debitamente compilata e sottoscritta dal Vostro legale rappresentante.

Contestualmente all'accettazione, dovrete specificare se intendete:

- presentare istanza di curare direttamente tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative, senza richiedere la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste alle amministrazioni competenti, oppure:
- presentare istanza di curare direttamente tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative, con richiesta alla nostra Società di predisporre della documentazione ai fini delle richieste alle amministrazioni competenti, riconoscendoci il corrispettivo previsto al paragrafo 5 pari a euro 6.000, oppure:
- confermare che sarà la nostra Società a svolgere l'iter autorizzativo, riconoscendoci il corrispettivo previsto al paragrafo 5 pari a euro 9.000.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7.1 dell'Allegato A alla Delibera AEEG n. 281/05, l'accettazione della presente soluzione tecnica minima generale, comporta anche l'obbligo di corrispondere a Enel, a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il corrispettivo, fissato dall'AEEG nella citata Delibera, a copertura delle attività di gestione e di analisi relative alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione (STMD).

A seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni provvederemo pertanto ad emettere fattura per il relativo pagamento.



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Vi rammentiamo, infine, che l'eventuale istanza di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione di cui al precedente paragrafo 3, dovrà essere presentata per iscritto entro e non oltre la data di comunicazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la soluzione tecnica minima di dettaglio.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potrete contattarci ai seguenti recapiti:

- Paola Ragazzini - tel. 055 5233139
- Sergio Scuffi - tel. 055 5233341.

Con i migliori saluti.

**Lorenzo Bazzani**  
IL RESPONSABILE

Allegati: c.s.

Copia a:  
Pianificazione Rete  
Ing. Foggi Tiziano  
Ing. Suich Andrea

rag



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Allegato A

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il  
..... Codice Fiscale ..... Partita IVA  
..... consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali  
previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

**dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente** la proposta della soluzione tecnica minima generale per la nuova  
connessione / l'aumento di potenza (1) per l'impianto .....  
sito in ....., le relative condizioni e quant'altro specificato  
nella comunicazione di Enel Distribuzione del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ prot. ....;

**prende atto** che i tutti dati comunque inerenti la connessione dell'impianto sopra citato  
potranno essere utilizzati da Distribuzione per l'elaborazione di ulteriori soluzioni tecniche  
relative a nuove richieste di connessione presentate da altri soggetti

**assume la responsabilità** degli oneri che eventualmente dovessero derivare per  
l'adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi  
dell'articolo 95 comma 9 del D.Lgs.259/03;

**si impegna** a comunicare a Enel Distribuzione, pena decadenza della richiesta di  
connessione, entro 180 giorni dalla data della presente e successivamente, con cadenza  
semestrale, il programma cronologico di massima della propria iniziativa, descrivendo le  
attività necessarie e lo stato delle procedure autorizzative connesse all'iniziativa,

ed inoltre (2):

- ☐ presenta istanza, ai sensi dell'art. 10.4 dell'Allegato A della Delibera AEEG n. 281/05,  
di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli interventi  
di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, assumendo la STMG sopra  
citata come soluzione tecnica di riferimento per la predisposizione della  
documentazione necessaria ad espletare l'iter stesso;
- ☐ presenta istanza, ai sensi dell'art. 10.4 dell'Allegato A della Delibera AEEG n. 281/05,  
di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli interventi  
di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.  
Richiede a Enel Distribuzione di predisporre la documentazione ai fini delle richieste  
alle amministrazioni competenti, riconoscendole il corrispettivo di euro 6.000;
- ☐ conferma che non intende curare gli adempimenti connessi alle procedure  
autorizzative per gli interventi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.  
Riconosce pertanto a Enel Distribuzione il corrispettivo di euro 9.000

in qualità di ..... del (denominazione  
impresa/ente/ecc)

..... con ..... sede  
in.....  
codice fiscale ..... partita  
IVA.....




L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

**Dichiara inoltre** che detta impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di  
Commercio            Industria            Artigianato            Agricoltura            (CCIAA)            di  
..... sezione  
....., R.E.A. ....

Firma del richiedente \_\_\_\_\_

**N.B. Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.**


- (1) Cancellare la voce che non interessa
- (2) Barrare la sola casella che indica il caso d'interesse

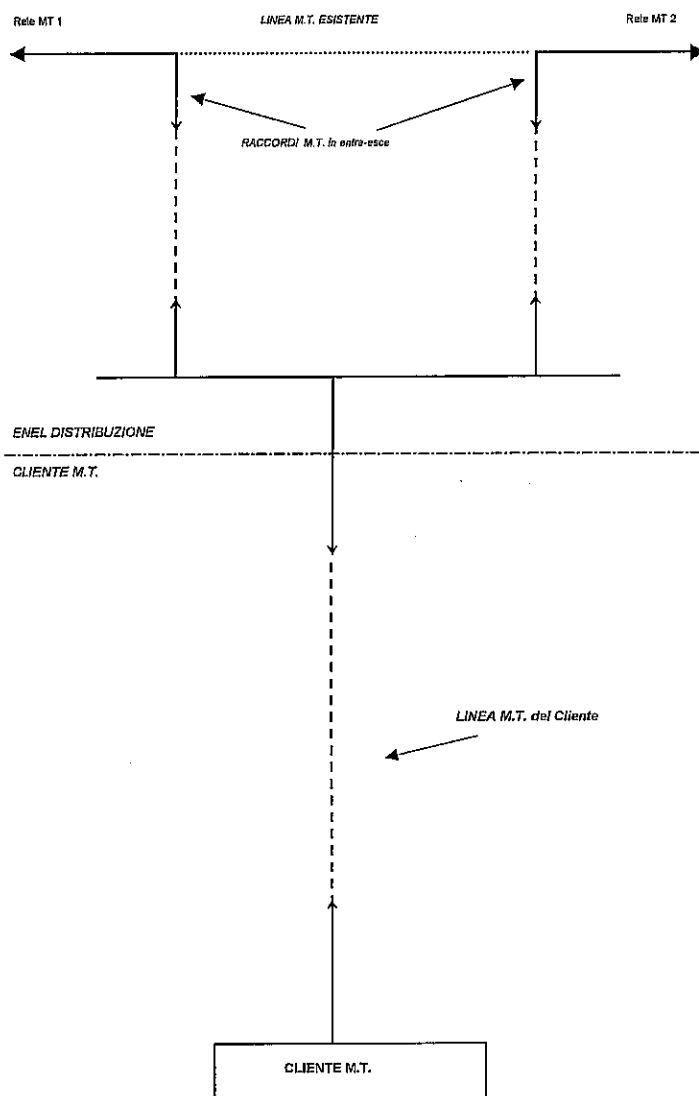

Schema Unifilare connessione MT in entra-esce





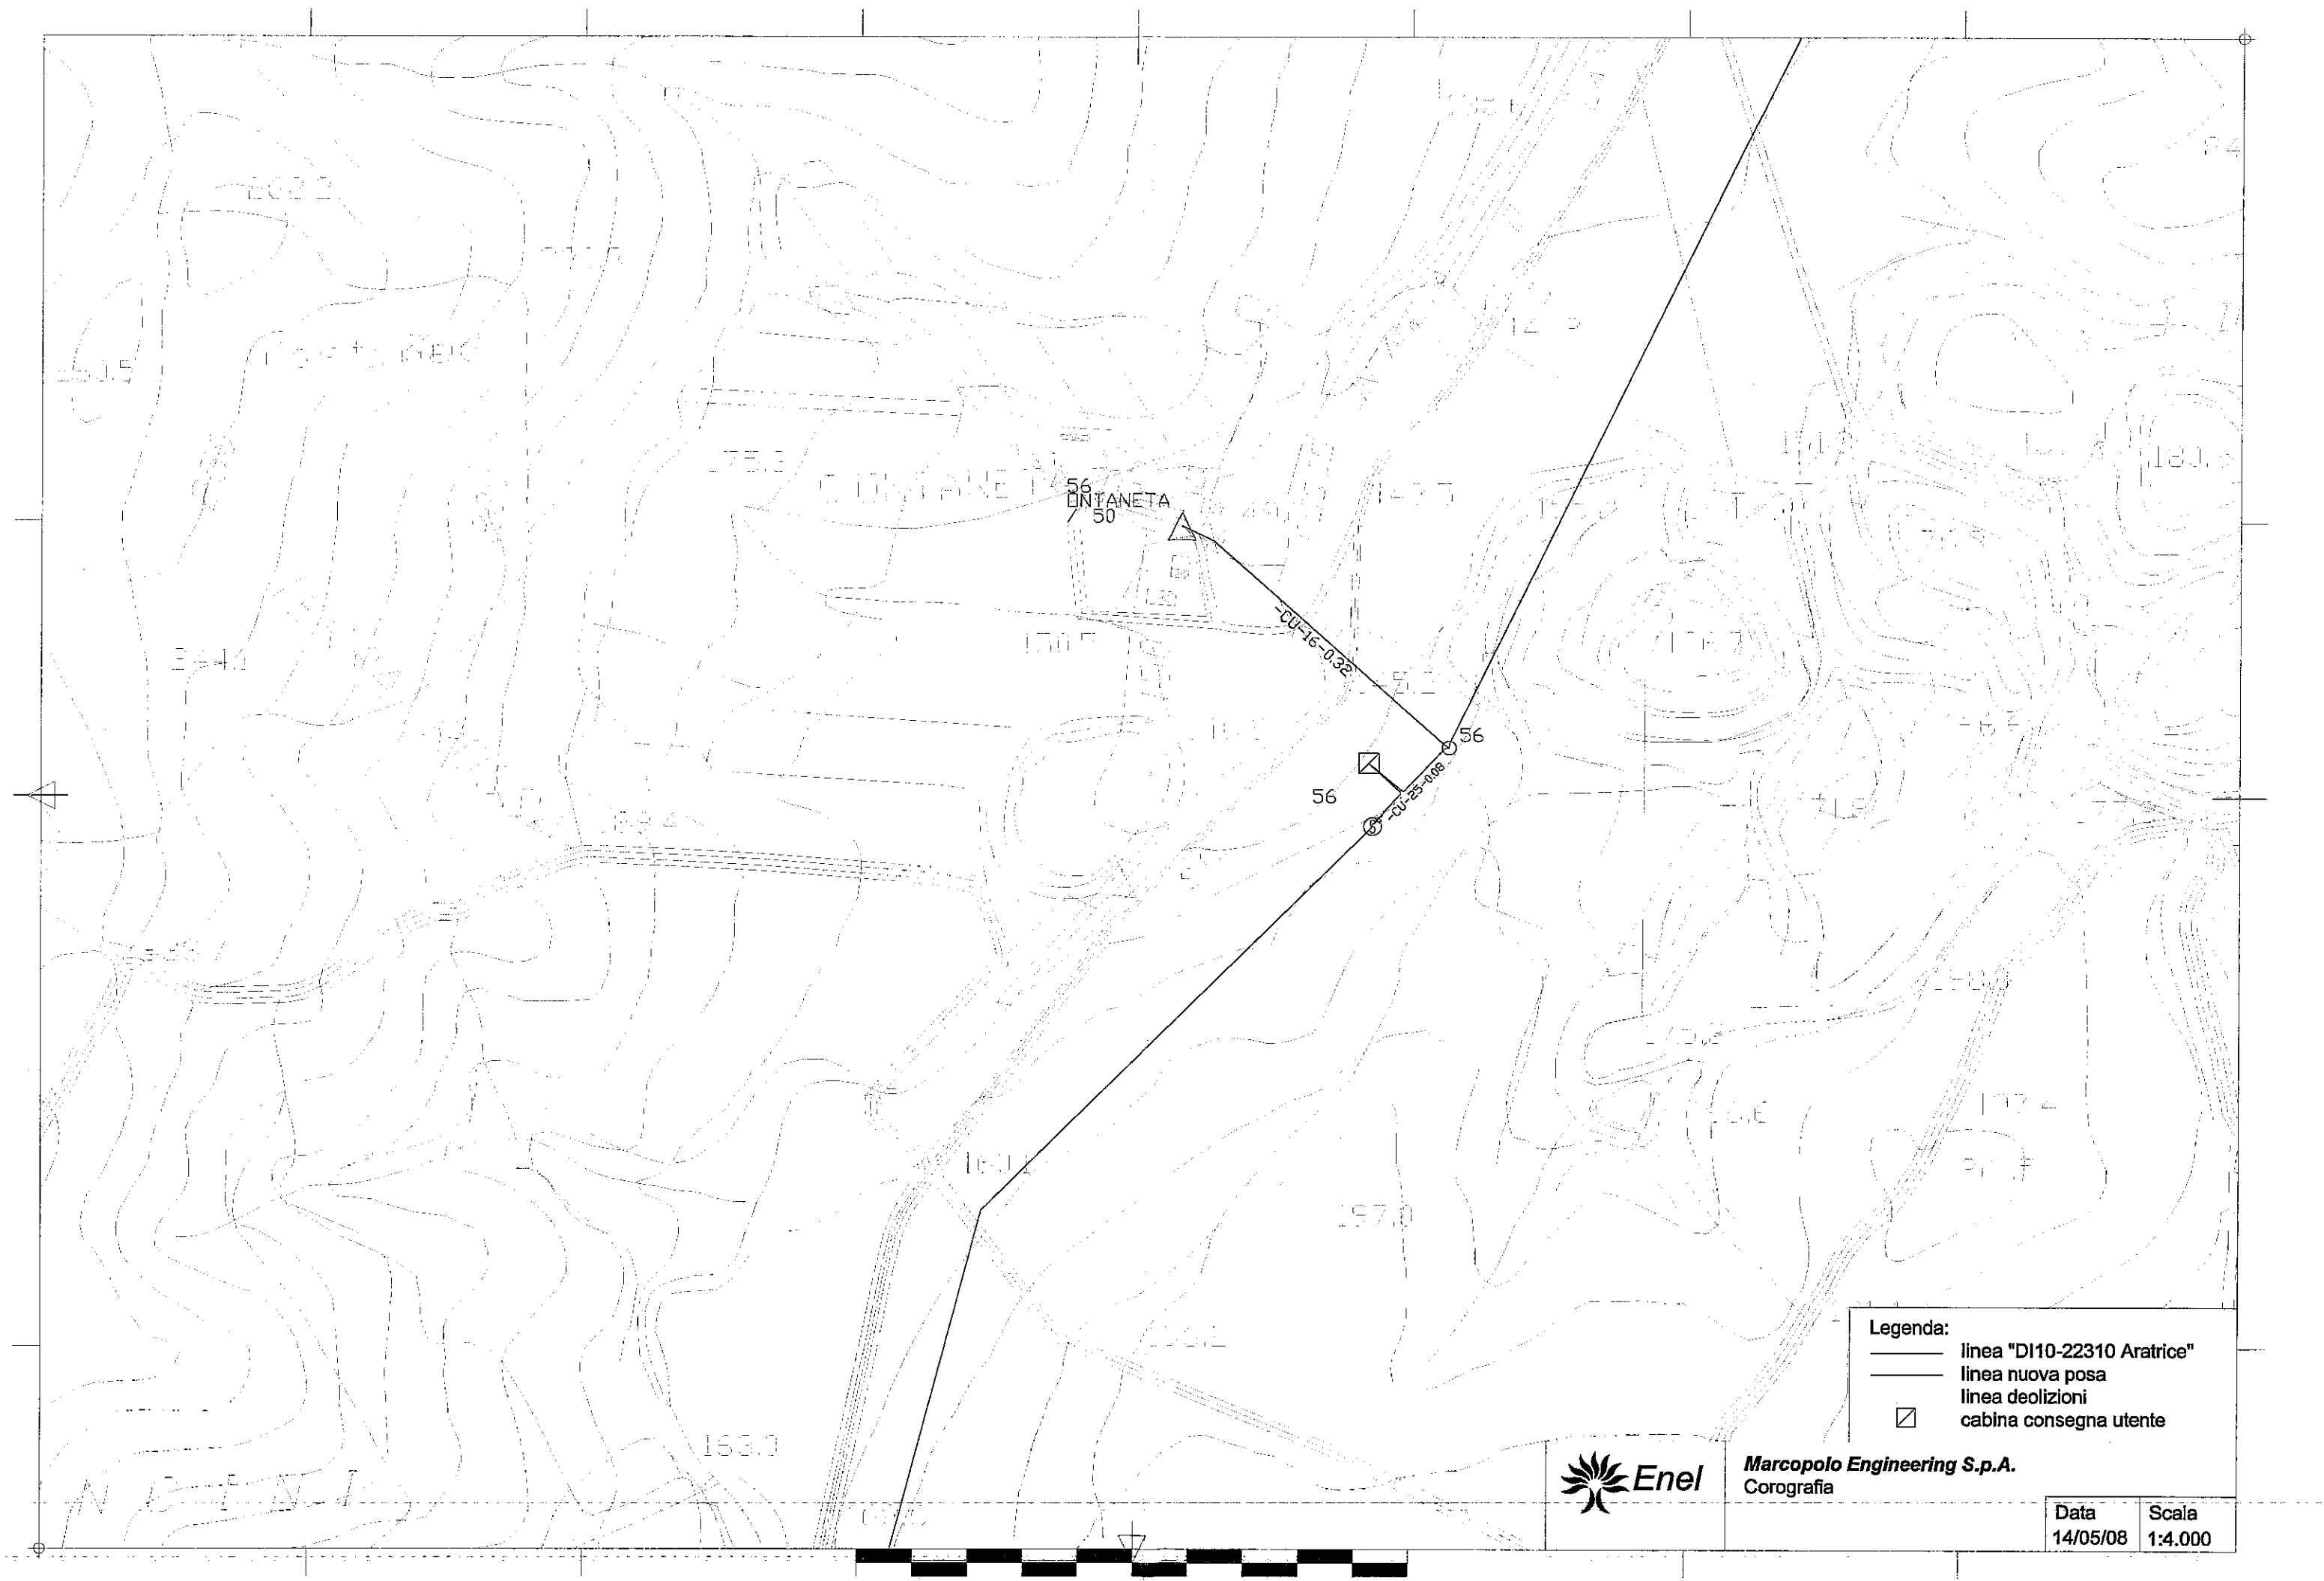


**Legenda:**

- linea "DI10-22310 Aratrice"
- linea nuova posa
- linea deolizioni
- cabina consegna utente



**Marcopolo Engineering S.p.A.**  
Corografia

Data	Scala
14/05/08	1:4.000

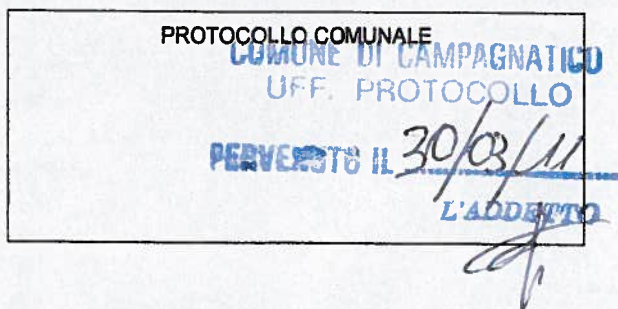

Al Sindaco del Comune di Campagnatico  
Piazza Garibaldi 13  
58042 CAMPAGNATICO (GR)

Attestazione fine lavori e conformità

**OGGETTO: attestazione fine lavori e conformità ex art. 86 c.1 LRT 1/05**

Il sottoscritto Fornaca Ing. Fiorenzo comunica che in data 30/03/2011 sono **stati "ultimati a stralcio" i lavori di costruzione della cabina elettrica di connessione** inclusi nella pratica edilizia intestata a **MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. – Sistemi Ecologici** relativa ad opere di "costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili": biogas e riferita alla seguenti pratiche edilizie: **P.C. 166 del 09.04.2009 e successiva variante P.C. 269 del 18.10.10** allo scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro,

**dichiara**

di essere nato a ASTI il 03/05/1946 residente in ASTI Via Auna, 1 cap 14100 Telefono 0141/213500 cod. fiscale FRNFNZ46E03A479M nella qualità di tecnico abilitato iscritto al nr 152 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti con studio in ASTI via Auna, 1 cap 14100 tel 0141/213500 e in qualità di Direttore dei lavori indicati e relativi all'immobile oggetto dell'intervento, sito in loc. Ontaneta Fraz. Montorsaio contraddistinto al CF foglio 5 particella 154 sub 1-2-3-4-5,

**certifica**

ai sensi della Legge Regionale 1/05 art. 86 c.1 che le opere precedentemente descritte sono conformi al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nella varianti ad esso precedentemente citate.

Campagnatico, li 30/03/2011

timbro e firma del tecnico



**allegato:**

- copia conforme DURC ditta esecutrice con allegato documento d'identità del legale rappresentante
- copia classamento DoCFa



**INAIL****INPS****CASSA EDILE  
DELLA PROVINCIA  
DI GROSSETO****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 02/02/2011

Raccomandata AR

Spett.le

F.LLI FEDI SNC DI FEDI LUIGI E LEDO  
VIA GENERAL CANTORE N. 2  
58100 Grosseto (GR)

Protocollo documento n.	13365333	del	02/02/2011
Riferimento	8400011251	del	29/07/2009
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20090739044336		
Denominazione/ragione sociale	F.LLI FEDI SNC DI FEDI LUIGI E LEDO		
Sede legale	VIA GENERAL CANTORE N. 2 58100 Grosseto (GR)		
Sede operativa	VIA GENERAL CANTORE N. 2 58100 Grosseto (GR)		
Codice Fiscale	00109530535	E-mail	IMP.FEDI@TISCALI.IT
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.P.S. - Sede di GROSSETO☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 3600351071

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

02/02/2011

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento DAMIGELLI IVANA

☒ I.N.A.I.L. - Sede di GROSSETO☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 3225651

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

02/02/2011

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento TIRIBOCCHI CESARE

☒ C.E. PROVINCIA DI GROSSETO - GROSSETO☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n.

1849

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

02/02/2011

In quanto:

☒ Risulta regolare con la Cassa Edile emittente☒ Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 04/02/2011☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento GALLI ALESSANDRO

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Grosseto il 15/02/2011

Per INPS-INAIL-CASSA EDILE

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

della C.E. PROVINCIA DI GROSSETO

BRUNO ROSI

COPIA CONFORTE ALL'ORIGINALE

0664730/11

30/03/2011





<b>Catasto Fabbicati</b>		Comune di CAMPAGNATICO (Codice: I3AC)		Ditta n.: I di I	
Protocollo n.: GR0050041		Unità a destinazione ordinaria n.: -		Intestati n.: 1	
Codice di Riscatto: 00046P387		Tipo Mappale n.: 47149/2011		Unità in costituzione n.: 4	
Causale: COSTITUZIONE					

**INTESTAZIONE - TITOLO**

<b>Dati Anagrafici</b>		C.F.	
I. AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA ANNONESE SRL con sede in COMO, Proprieta' per l/I		01002130050	


**UNITA' IMMOBILIARI**

<b>Identificativo catastale</b>		<b>Dati di classamento proposti</b>	
---------------------------------	--	-------------------------------------	--

Prog.	Op.	Sez.UR.	Foglio	Numcro	Sub.	Ubicazione	ZC	Cat.	Cl.	Cons.	Sup.Cat.	Rendita
1	C		5	154	2	LOCALITA' ONTANETA (MONTORSAIO) n. SNC. p. T	U	D01	U			39,00
2	C		5	154	3	LOCALITA' ONTANETA (MONTORSAIO) n. SNC. p. T	U	D01	U			57,00
3	C		5	154	4	LOCALITA' ONTANETA (MONTORSAIO) n. SNC. p. T	U	D01	U			21,00
4	C		5	154	5	LOCALITA' ONTANETA (MONTORSAIO) n. SNC. p. T	U	D01	U			75,00

**BENI COMUNI NON CENSIBILI**

Prog.	Sez.UR.	Foglio	Numcro	Sub.
1		5	154	1



*[Handwritten signature]*  
L'incaricato



**ELABORATO PLANIMETRICO**Compilato da:  
Bellini MicheleIscritto all'albo:  
Geometri

Prov. Grosseto N. 915

**Agenzia del Territorio  
CATASTO FABBRICATI  
Ufficio Provinciale di  
Grosseto**

Comune di Campagnatico

Sezione: Foglio: 5

Particella: 154

Protocollo n.


del

Tipo Mappale n. 47149

del 03/03/2011

Dimostrazione grafica dei subalterni

Scala 1 : 200

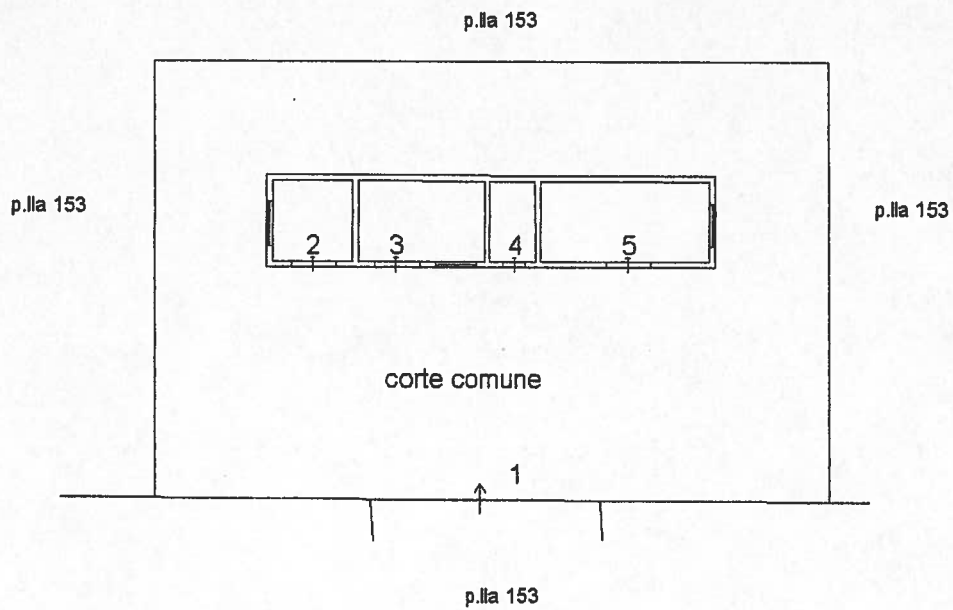**ORIENTAMENTO**



**Agenzia del Territorio**  
**CATASTO FABBRICATI**  
**Ufficio Provinciale di**  
**Grosseto**

Dichiarazione protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Planimetria di u.i.u. in Comune di Campagnatico  
Localita' Ontaneta (montorsaio) civ. SNC

**Identificativi Catastali:**

Sezione:  
Foglio: 5  
Particella: 154  
Subalterno: 2


Compilata da:  
Bellini Michele  
Iscritto all'albo:  
Geometri

Prov. Grosseto

N. 915


Scheda n. 1

Scala 1:100



ALTRA U.I.U.

PIANTA PIANO TERRA



ORIENTAMENTO

**Agenzia del Territorio**  
**CATASTO FABBRICATI**  
**Ufficio Provinciale di**  
**Grosseto**

Dichiarazione protocollo n.                      del  
Planimetria di u.i.u. in Comune di Campagnatico  
Localita' Ontaneta (montorsaio)

civ. SNC

**Identificativi Catastali:**

Sezione:

Foglio: 5

Particella: 154

Subalterno: 3

Compilata da:  
Bellini Michele


Iscritto all'albo:  
Geometri

Prov. Grosseto


N. 915

Scheda n. 1

Scala 1:100

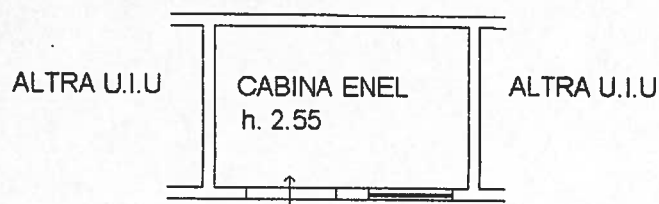

**PIANTA PIANO TERRA**



**ORIENTAMENTO**

**Agenzia del Territorio**  
**CATASTO FABBRICATI**  
**Ufficio Provinciale di**  
**Grosseto**

Dichiarazione protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Planimetria di u.i.u. in Comune di Campagnatico  
Localita' Ontaneta (montorsaio)

civ. SNC

**Identificativi Catastali:**

Sezione:

Foglio: 5

Particella: 154

Subalterno: 4

Compilata da:

Bellini Michele

Iscritto all'albo:

Geometri


Prov. Grosseto

N. 915

Scheda n. 1


Scala 1:100

ALTRA U.I.U



ALTRA U.I.U

**PIANTA PIANO TERRA**



**ORIENTAMENTO**